

## 清掃センターからのお知らせ

### 焼却炉の中から燃やさないごみが！



写真は、焼却炉内から出てきた燃やさないごみです。


燃やすごみの中に、金属類や陶器類などの燃やさないごみが混入されていることがあります。これらは、焼却されないまま残ってしまい、灰が詰まったり、灰を搬出する装置が破損するなど、施設の安定稼動を阻害することにもなります。

※燃やすごみの中に燃やさないごみは絶対に入れないでください。

### スプレー缶・ボンベ類の出し方について



※穴を開けずに



※中身の見える袋

スプレー缶・ボンベ類は必ず中身を使い切り、穴を開けずに中身の見える袋に入れて出してください。

スプレー缶・ボンベ類は特に危険なごみです。  
重大な事故の原因となりますので、しっかりと分別しましょう。

発行 みよし広域連合

清掃センター Tel : 0883-72-0006 Fax : 0883-72-6832

ごみ処理関係ホームページ <http://www.miyoshikouiki.jp/bunya/seisou/>

みよし広域連合清掃センターでは廃棄物に係る情報の提供に努めるため、「みよしごみ通信」を発行してまいります。

## みよしごみ通信

(第3号 令和2年9月発行)

ちょっと待って！

それは本当に燃やすごみ？



これまで清掃センターでは、ごみの減量化及び資源化に努めてまいりましたが、まだまだ燃やすごみの中には資源物が混入しています。

ごみの減量化及び資源化には住民のみ  
なさまの協力が必要です！

### 雑紙はリサイクルしましょう！



※小さくて紐でくくりにくい紙類

令和元年度のごみの調査の結果、燃やすごみの中には43.1%もの紙類が含まれています。紙類は資源に出すことで再利用ができますので、ごみとして捨てる前に資源物で出せるか確認をお願い致します。



※紙袋を利用

| 令和元年度に燃やすごみとして搬入されたごみの組成 (%) |      |     |      |
|------------------------------|------|-----|------|
| 紙類                           | 43.1 | 厨芥類 | 8.14 |
| 布類                           | 6.5  | 金属類 | 1.92 |
| ビニール・合成樹脂類                   | 33.7 | 陶器類 | 0.11 |
| ゴム・皮革類                       | 0.8  | 土石  | 1.81 |
| 木・竹・藁類                       | 3.8  |     |      |

※カン類は 100kg あたり 1.75 個混入していました。

# 令和元年度 清掃センターごみ処理の現状

## 処理したごみ量

### 燃やすごみ

台所ごみ・紙・布・木くずなど

**11,350トン**  
(前年比+43トン)



### 燃やさないごみ

ガラス・せともの・金属など

**710トン**  
(前年比-68トン)



### 大型・複雑ごみ

たんす・カーペット・机など

**554トン**  
(前年比+71トン)




合計

**12,614トン**

(前年比+46トン)

他にもリサイクルプラザで資源ごみ（紙・ペットボトル・缶など）を 1,238 トン処理しました  
(前年比-3 トン)


## 平成 24 年度～令和元年度 1人あたりのごみ排出量(事業系ごみを含む)

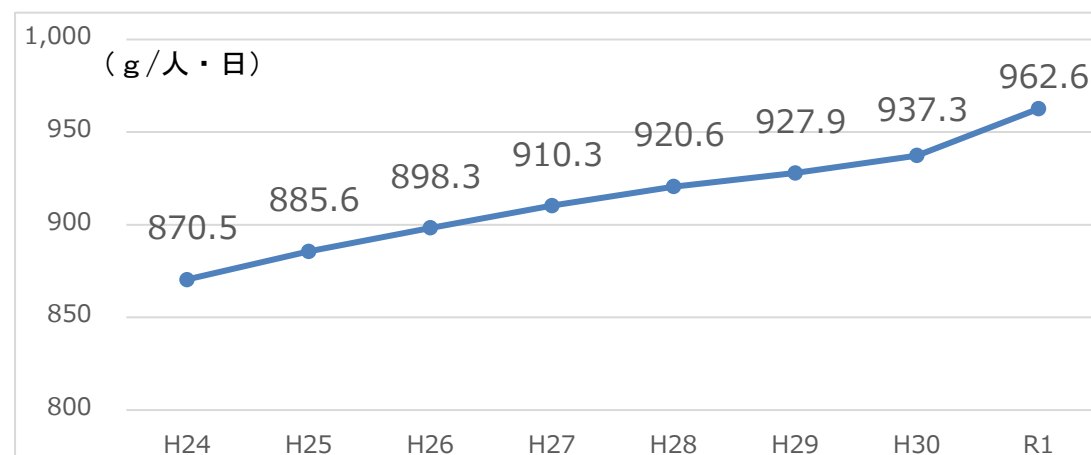

## 処理経費



※ごみの収集費用は含まれていません。

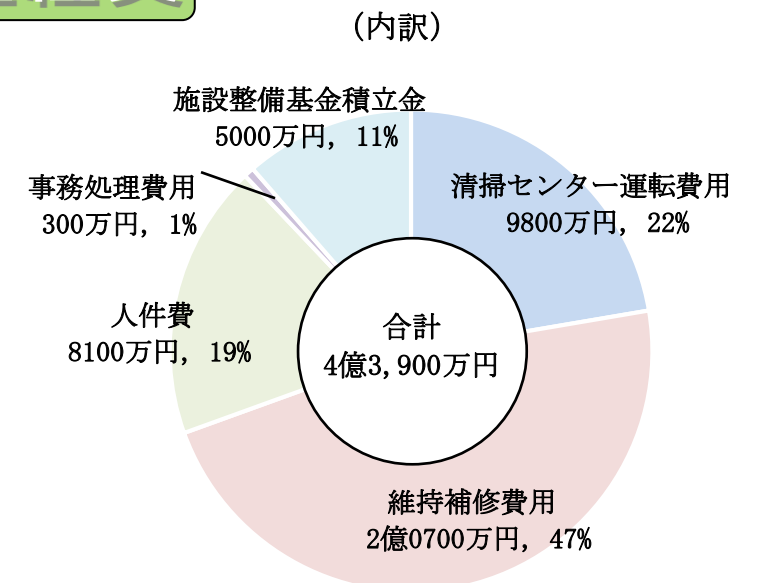

## ごみ処理の費用



ごみ1トンあたりの処理費用 **34,800円**



ごみ袋1袋あたりの処理費用 **139円** 注1



住民1人あたりの1年間の処理費用 **8,700円** 注2

注1：ごみ袋1袋あたり4kgで算出しました。

注2：令和2年3月31日現在 三好市・東みよし町住民基本台帳人口 39,424人・年間処理量 12,614トン（そのうち家庭系ごみの割合は 9,823 トン）で算出しました。

## 清掃センターの維持にかかるお金

清掃センターは老朽化が進んでおり、前年度は **2億円以上**もの維持補修費がかかっています。  
中には燃やすごみの中に燃やさないごみが混じっており、それが原因で故障し、維持補修費が増えてしまいます。  
燃やすごみの中に燃やさないごみを絶対に入れないようにしてください。

### 維持補修工事費の推移（過去5年間）

